

# Zpráva o provozu spalovny – environmentální profil pro rok 2005

V souladu s vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb. a systémem EMS (ČSN EN ISO 14 001) uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2004.

Termizo a.s. podává informace veřejnosti v daleko širším rozsahu, než požadují platné zákony. Předem deklarujeme, že spalovna plní všechny platné limity emisí znečišťujících složek do ovzduší, vody a pevných odpadů.

Využíváme rovněž nejmodernější poznatky ve vědě a zavádíme nejlepší dostupné technologie (BAT), příkladem může být instalace katalytických filtrů Remedie pro likvidaci všech druhů perzistentních organických látek (nejen „dioxinů“). Protože spalovna splňuje vysoké standardy provozu, pokračuje v roce 2005 v procesu získání integrovaného povolení provozu spalovny, které nám legislativa ukládá získat až do roku 2007.

Za rok 2004 bylo poprvé provedeno komplexní zhodnocení vlivu velkých průmyslových závodů, chemických a energetických zdrojů na životní prostředí v registru IRZ (Integrovaný registr znečištění). Informace jsou k dispozici na internetové adrese <http://www.irz.cz>. Tento systém používá úspěšně EU a postihuje najednou efekty závodu jako emise do ovzduší, vody a půdy. Zároveň se zde uvádí i nejméně nebezpečná emise tzv. přenosů, což znamená předání odpadu v definované podobě firmě, která může s tímto odpadem nakládat (například ho uloží na zabezpečenou skládku). Sleduje se velké množství 72 chemických látek anorganického i organického původu, které mají toxické či jiné nebezpečné vlastnosti. Při překročení předepsaných hmotnostních ročních limitů těchto typů emisí (ovzduší, voda, půda, přenosy) je povinnost oznámit tyto hodnoty do registru IRZ. Z údajů jasně vyplývá, že naše spalovna TERMIZO a.s. nepřekračuje žádný předepsaný limit emise 72 sledovaných nebezpečných chemických látek do ovzduší, vody a půdy. Pouze překračuje emisi kovů předávaných oprávněné firmě v odpadu. Jedná se však o kovy původně přítomné ve vstupním komunálním odpadu v lehce uvolnitelné (například vyloužením dešťovou vodou) a tedy nebezpečné podobě. Po průchodu složitou technologií spalovny jsou tyto kovy převedeny do tzv. filtračního koláče obsahujícího již nerozpustné stabilizované složky (oxidy, hydratované oxidy, sádrovec, sulfidy). I tyto již stabilizované kovy jsou uloženy na zvlášť zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů. Tento efekt je velmi šetrný k životnímu prostředí oproti prostému skládkování komunálního odpadu. Pokud si provedeme porovnání celkových emisí naší spalovny v tomto registru s ostatními spalovnami, výtopnami, elektrárny, chemickými a hutními závody dospejeme k závěru, že **moderní spalovna může být mimořádně čistý zdroj energie**. Přitom nebezpečný a obtížný komunální odpad, který produkuje vyspělá civilizace energeticky využívá jako obnovitelný zdroj energie a přepracovává ho na výrobek (popeloviny) bez nebezpečných vlastností.

K zabezpečení minimálního vlivu provozu spalovny na životní prostředí byl v roce 2005 úspěšně ukončen proces certifikace podle ČSN EN ISO 14 001 (EMS). **Dne 20. dubna 2005 byl naší firmě udělen renomovanou auditorskou firmou BVQI Czech Republic s.r.o. certifikát pro systém environmentálního managementu v oblasti činnosti spojené s provozováním zařízení na energetické využití odpadů.** Tento prestižní systém ekologického řízení firmy vytváří přesně deklarovaný postup sledování závažnosti vlivů provozu závodu na jednotlivé složky životního prostředí. Tím se otvírá možnost neustálého zlepšování provozu spalovny a snižování dopadů na okolí.

## 1. Suroviny využívané v zařízení

Z hlediska bilance dovážených surovin je třeba za základní surovinu pokládat dovážený směsný komunální odpad a vybrané druhy průmyslových odpadů. Roční množství spáleného odpadu je uvedeno v následující tabulce. Nominální roční kapacita spalovny je 96000 tun.

| Rok  | Množství odpadu (tuny) |
|------|------------------------|
| 2000 | 74 283                 |
| 2001 | 82 940                 |
| 2002 | 96 580                 |
| 2003 | 91 060                 |
| 2004 | 92 260                 |

Bilanci dominantních druhů odpadů v roce 2004 udává následující tabulka.

| Katal. číslo | Název                       | Množství (tuny) |
|--------------|-----------------------------|-----------------|
| 040209       | Kompozitní tkaniny          | 634             |
| 040210       | Organické přírodní produkty | 117             |
| 070213       | Plastový odpad              | 2 924           |
| 120105       | Plastové hobliny            | 181             |
| 150106       | Směsné obaly                | 3 844           |
| 170201       | Dřevo                       | 337             |
| 200101       | Papír                       | 174             |
| 200111       | Textil                      | 301             |
| 200301       | Směsný komunální odpad      | 80 153          |
| 200302       | Odpad z tržišť              | 488             |

Bilance spotřeby ostatních surovin nutných pro provoz spalovny (čištění spalin, úprava kotelních vod, chemická úpravna vody) za rok 2004 jsou uvedeny v následující tabulce.

| Surovina               | Množství (tuny) |
|------------------------|-----------------|
| Hydroxid sodný (50%)   | 695             |
| Vápenný hydrát         | 229             |
| Čpavková voda (24%)    | 269             |
| Kyselina solná (32%)   | 37              |
| Chlorid železitý (40%) | 26              |
| Sulfid sodný           | 12              |
| Činidla kotelních vod  | 2               |
| Fosforečnan sodný      | 0,6             |
| Flokulant              | 0,2             |

Spotřeby ostatních pomocných surovin (hydraulické, motorové a převodové oleje, tuky, přípravky pro údržbu strojního zařízení, zářivky, výbojky, ochranné pomůcky apod.) jsou z množstevního hlediska zcela nevýznamné. Plně využíváme povinnosti dodavatelů ke zpětnému odběru za účelem materiálové recyklace (zářivky, oleje).

## 2. Využitelné materiály nebo energie získávané v zařízení

| Parametr  | 2003        | 2004        |
|---|-------------|-------------|
| Množství spáleného odpadu (t)                   | 91 060      | 92 260      |
| Vyrobené teplo (GJ)                             | 806 720     | 860 637     |
| Výhřevnost (MJ/kg)                              | 9,4         | 9,9         |
| Teplo předané do Teplárny (GJ)                  | 569 560     | 607 569(*)  |
| Dodaná elektrická energie do veřejné sítě (MWh) | 5 440       | 5 702(**)   |
| Produkce popelovin jako odpadu (t)              | 2 316       | 187         |
| Produkce popelovin jako výrobku (t)             | 33 818      | 35 316      |
| Železný šrot (t)                                | 1242        | 1 433       |
| Využitelný podíl železa ze vstupního odpadu (%) | 1,36        | 1,55        |
| Materiálové využití popelovin (b)(%)            | <b>93,8</b> | <b>99,5</b> |

(a) do konce září, (b) včetně železa, (\*) roční potřeba 12160 domácností, (\*\*) roční potřeba 2600 domácností.

Energetickým využíváním odpadu se uvolňuje tepelná energie, které je využívána k výrobě páry dodávané do sítě centrálního vytápění, kterou provozuje Teplárna Liberec, a.s. Předtím pára vyrobí elektrickou energii v naší vlastní turbíně. Tato elektrická energie slouží pro pohon vlastních strojů a přebytek je předáván do veřejné elektrické sítě k využívání.

V roce 2002 se produkovaly popeloviny pouze jako odpad, ale byla dokončena certifikace na stavební výrobek a zahájen zkušební provoz magnetické separace železa

z popelovin. V roce 2003 a zejména 2004 se tyto pozitivní efekty uplatňovaly již ve velmi významné míře. V roce 2005 byla provedena zásadní rekonstrukce separační linky, která výrazně zvýší kvalitu produkovaných výrobků.

Jak je zřejmé, bylo dosaženo výrazného materiálového zhodnocení popelovin jako náhrady primárních přírodních surovin, přesně v duchu deklarovaných záměrů našeho MŽP.

### **3. Emise do životního prostředí**

#### **3.1. Produkované pevné odpady**

Termizo a.s. využilo energeticky v roce 2004 celkem 92 260 tun odpadu. Z tohoto množství vyprodukovala spalovna certifikovaný stavební výrobek z popelovin (35 316 tun), druhotnou surovinu- železný šrot (1433 tun) a toto množství odpadů:

| Parametr             | Filtr. koláč | Vodný odpad | Škvára a popílek | Popílek | Motorové oleje | Vyřaz. elektr. zařízení | Sorbent | Rozpouštědla | Zářivka |
|----------------------|--------------|-------------|------------------|---------|----------------|-------------------------|---------|--------------|---------|
| <b>č. odpadu</b>     | 190105       | 190106      | 190112           | 190113  | 130208         | 200135                  | 150202  | 140603       | 200121  |
| <b>Typ odpadu</b>    | N            | N           | O                | N       | N              | N                       | N       | N            | N       |
| <b>Celkem (tuny)</b> | 967          | 19          | 187              | 78      | 305            | 0                       | 0,16    | 0,24         | 0,03    |

N- nebezpečný odpad, O- ostatní odpad

Největší množství vyprodukovaného odpadu představuje směs strusky a vypraného popílku. Tento materiál má vzhledem k velmi dobré technologii čištění popílku a vzhledem k dodatečnému zařazení protiproudé promývky strusky na výstupu z odstruskovače vodou velmi dobré parametry, a navíc se po průchodu separační magnetickou linkou se oddělí železný šrot. Využitelnost popelovin splňuje všechny parametry třídy II a většinu parametrů třídy I (mimo síranů, chloridů a obsahu rozpuštěných látek). Rovněž tak zcela vyhovuje ekotoxicita (je negativní, tedy neovlivňuje vývoj organizmů), která testuje vliv vodních výluhů na čtyři druhy organizmů (dafnie, řasy, rostliny a ryby). Od konce roku 2002 můžeme v závislosti na kvalitě popelovin produkovat popeloviny jako odpad nebo jako stavební výrobek pro úpravu terénu, násypy a zásypy. Tímto způsobem lze materiálově využívat po úpravě vlastní produkované odpady, a tím šetřit primární přírodní zdroje.

Ostatní produkované odpady jsou běžné jako v jiných velkých výrobních zařízeních, za zmínku stojí pouze nečištěný popílek (190103), který vzniká při periodickém čištění tepelně výmenných ploch v kotli. Tyto jemně granulované popeloviny jsou dálkově odsávány do podtlakového vozu tak, aby nedocházelo k úniku prachu. Tato metoda se úspěšně používá i v nejlepších švýcarských spalovnách.

### 3.2. Odpadní vody

Odpadní vody jsou po vyčištění v čistírně odpadních vod vypouštěné do kanalizačního řádu a procházejí ještě centrální městskou čistírnou. Toto řešení je ohleduplnější k životnímu prostředí. Druhou variantu, a to vypouštění těchto vod přímo do sousedící Lužické Nisy, jsme z těchto ekologických důvodů zamítli, i když byla pro naši firmu finančně výhodnější.

Příklad průměrného složení technologické odpadní vody (mg/l) v roce 2004 je uveden v tabulce. Celkem v roce 2004 bylo vypuštěno 23835 m<sup>3</sup> tj. 2,9 m<sup>3</sup>/h.

| Parametr               | Hodnota | Emise (t/rok) |
|------------------------|---------|---------------|
| pH                     | 8,2     | -             |
| sírany SO <sub>4</sub> | 2600    | 78            |
| chloridy Cl            | 30000   | 715           |
| fluoridy F             | 7       | 0,2           |
| RL 105 °C              | 60900   | 1827          |
| RAS 550 °C             | 55600   | 1668          |
| Hliník Al              | 0,2     | 0,006         |
| Kadmium Cd             | 0,015   | 0,0004        |
| Sodík Na               | 14000   | 333           |
| Vápník Ca              | 4500    | 63            |
| DOC                    | 6       | 0,19          |
| chrom Cr               | 0,002   | 0,00006       |
| měď Cu                 | 0,02    | 0,004         |
| rtuť Hg                | 0,001   | 0,00003       |
| nikl Ni                | 0,005   | 0,0001        |
| olovo Pb               | 0,08    | 0,002         |
| zinek Zn               | 1,3     | 0,04          |

RL, RAS – obsah solí

Srážkové dešťové vody jsou přes odlučovač ropných látek (z parkoviště) vypouštěny do řeky. Složení těchto vod v roce 2004 je uvedeno v tabulce. O provozu odlučovače ropných látek se vede provozní deník.

| Srážkové vody vypouštěné do řeky Nisy (mg/l) |           |            |
|--|-----------|------------|
| Parametr                                     | 25.5.2004 | 20.10.2004 |
| pH   | 7,06      | 6,52       |
| NEL  | <0,05     | <0,1       |
| NL   | <5        | <5         |
| CHSK-Cr                                      |           | <5         |

NEL - nepolární extrahovatelné látky (oleje), NL –nerozpustné látky, CHSK-chemická spotřeba kyslíku indikuje obsah organických látek

### 3.3. Emise do ovzduší

Průměrné roční hodnoty koncentrací škodlivin na výstupu do ovzduší získané z kontinuálního měření jsou uvedeny v následující tabulce. Hodnoty v jednotlivých letech jsou pro názornost uváděny v procentech z limitu.

| <b>Parametr</b>                 | <b><math>SO_2</math></b> | <b><math>NO_x</math></b> | <b><math>HCl</math></b> | <b>Prach</b> | <b><math>CO</math></b> |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|
| <b>Limit (mg/m<sup>3</sup>)</b> | 300                      | 350                      | 30                      | 30           | 100                    |
| <b>1999</b>                     | 3                        | 53                       | 9                       | 9            | 10                     |
| <b>2000</b>                     | 7                        | 48                       | 2                       | 19           | 3                      |
| <b>2001</b>                     | 11                       | 42                       | 5                       | 19           | 5                      |
| <b>2002</b>                     | 7                        | 50                       | 5                       | 13           | 7                      |
| <b>2003</b>                     | 2                        | 48                       | 3                       | 19           | 4                      |
| <b>2004</b>                     | 4                        | 51                       | 1                       | 14           | 5                      |

Pro ilustraci uvádíme v další tabulce průměrné koncentrace vyčištěných spalin v roce 2004 (mg/m<sup>3</sup>). Limit EU bude pro nás platit až od 28.12. 2005. Je zřejmé, že již nyní tyto limity splňujeme.


Měření byla prováděna při 100% výkonu tj. 35 t vysokotlaké páry/hod. Za těchto podmínek vzniká zhruba 60 000 m<sup>3</sup>/h spalin, které po čištění vystupují z komínu s teplotou 60°C a vlhkostí 15 - 25% obj. a obsahem CO<sub>2</sub> cca 11% obj. Provozní doba v roce 2004 byla 8070 hodin mimo plánované odstávky na údržbu. Mimo složky měřené nepřetržitě na přístrojích zabudovaných přímo ve spalovně (viz předchozí tabulka), jsou v této tabulce uvedeny i výsledky měření autorizovaných měřících skupin, podle postupů určených českou i evropskou legislativou.

| <b>Parametr</b>                   | <b>Limit ČR</b> | <b>Limit EU</b> | <b>Hodnota</b> |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Prach                             | 30              | 10              | 4              |
| Plynné sloučeniny jako HCl        | 30              | 10              | 0,4            |
| Plynné sloučeniny jako HF         | 2               | 2               | 0,45           |
| Oxidy síry jako SO <sub>2</sub>   | 300             | 50              | 12             |
| Oxidy dusíku jako NO <sub>x</sub> | 350             | 200             | 178            |
| CO                                | 100             | 100             | 5              |
| Organické látky jako C            | 20              | 10              | 0,7            |
| NH <sub>3</sub>                   | 30              | -               | 3              |
| Hg + Tl + Cd                      | 0,2             | 0,05(b)         | 0,01           |
| As + Ni + Cr + Co                 | 2               | 0,5(b)          | 0,009          |
| Pb + Cu + Mn                      | 5               |                 | 0,01           |
| PCDD/F (ng TE/m <sup>3</sup> )    | 0,1(a)          | 0,1             | 0,02           |

Pozn. (a) bude platit v roce 2005, TE – toxický ekvivalent přepočítává obsah dioxinů a furanů (PCDD/F) na jeden základ, (b) evropská legislativa používá jiné kombinace měřených kovů

V souladu se schváleným Plánem snižování emisí byl v roce 2003 proveden výběr nevhodnější metody snižování emisí toxických perzistentních organických látek zejména

typu PCDD/F („dioxiny“). Byla zvolena technologie katalytického rozkladu těchto organických látek na textilních filtroch Remedia renomované americké firmy Gore. Nový katalytický filtr byl v průběhu roku 2003 postaven a jeho zkušební provoz byl zahájen v září 2003. Výsledky jsou velmi dobré a ilustruje je následující graf. V roce 2004 a 2005 se parametry úspěšně potvrdily.

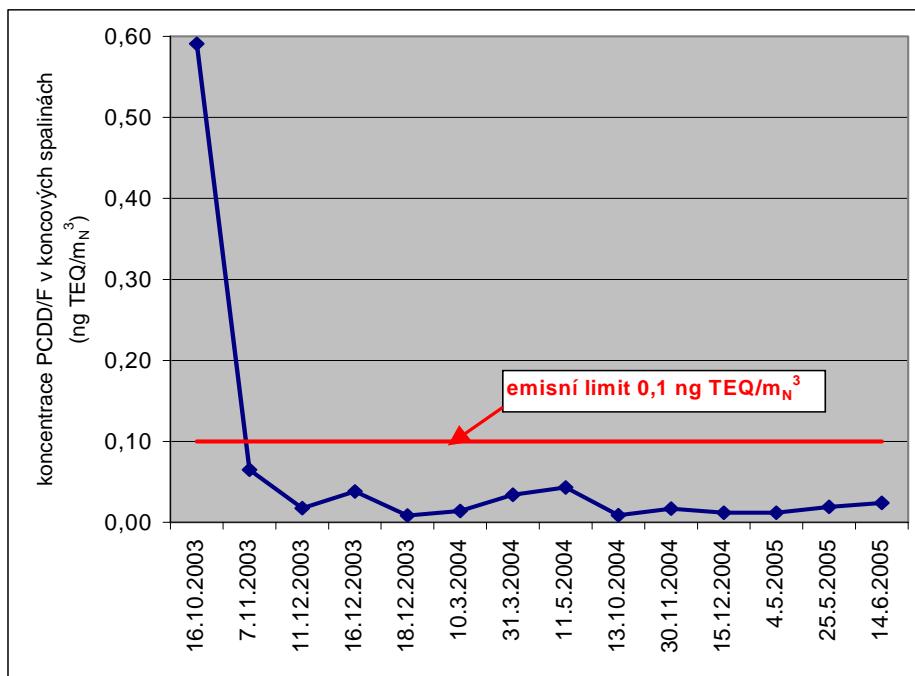

Je zřejmé, že limit 0,1 ng TE PCDD/F/m<sup>3</sup> hluboce podkračujeme. Funkce filtru se během ověřovacího provozu dále optimalizuje. Vysoká efektivnost zvolené technologie katalytických filtrov Remedia byla hlavním důvodem k tomu, že TERMIZO a.s. je od roku 2004 hlavním řešitelem evropského výzkumného projektu Euréka s názvem Dioxin. Tento projekt si klade za cíl optimalizovat funkci této technologie ve spolupráci s renomovanými partnery (Eveco Brno, Vysoké učení technické Brno, Akademie věd ČR, Gore Německo). První oponentura řešení tohoto mezinárodního výzkumného projektu v roce 2004 proběhla s hodnocením: vynikající s mezinárodní úrovni.